
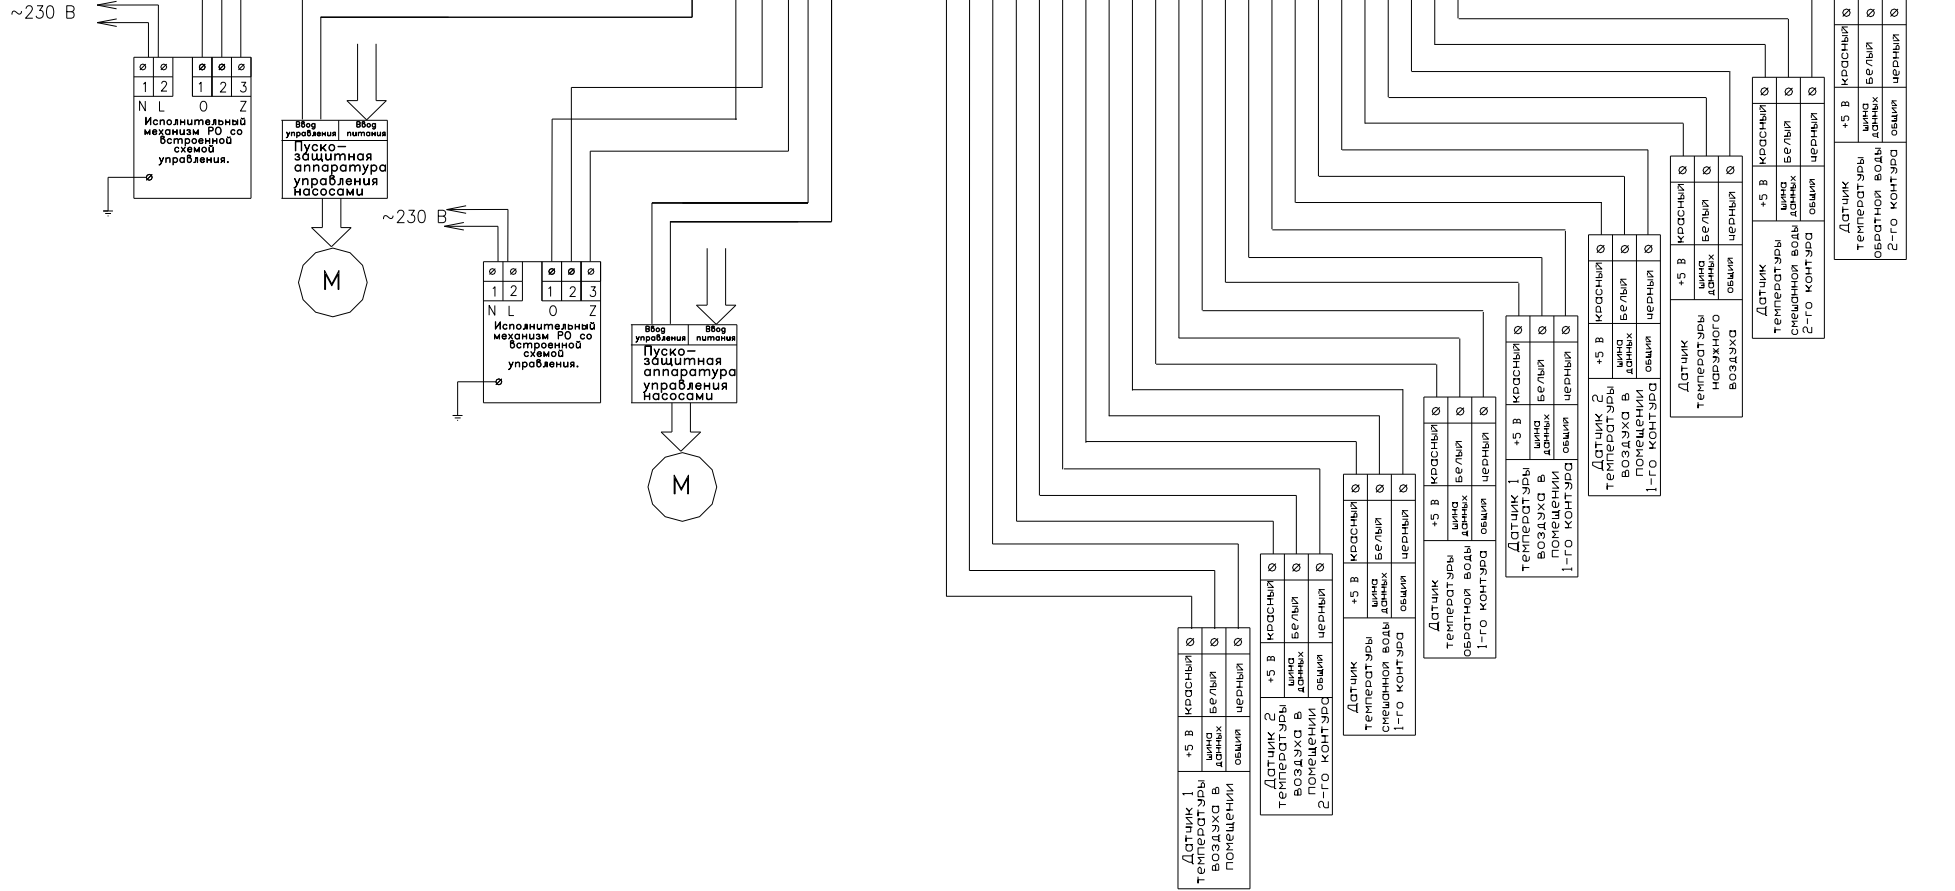


Регулятор RT-2010

Схема электрическая соединений

(подключение клапанов с питанием 230В и управлением "сухой контакт")

Схема контактов
встроенных реле
управления насосами
(ЗК - нормальнозамкнутый контакт
СК - общий (средний) контакт
РК - нормальноразомкнутый контакт)



Обозначение разъема на плате	Функциональное назначение клемм
EXS1.1A	Реле управления
EXS1.2A	ЗК
EXS1.3A	СК
EXS2.1A	Реле управления насосом 1-го контура
EXS2.2A	ЗК
EXS2.3A	СК
EXS3.1A	Реле управления насосом 2-го контура
EXS3.2A	ЗК
EXS3.3A	СК
EXS4.1A	Реле управления насосом 2-го контура
EXS4.2A	ЗК
EXS4.3A	СК
EXS5.1A	Датчик температуры смешанной воды 1-го контура
EXS5.2A	ЗК
EXS5.3A	СК
EXS6.1A	Датчик температуры воздуха в помещении 1-го контура
EXS6.2A	ЗК
EXS6.3A	СК
EXS7.1A	Датчик 2 температуры воздуха в помещении 2-го контура
EXS7.2A	ЗК
EXS7.3A	СК
EXS1.1B	Датчик температуры смешанной воды 1-го контура
EXS1.2B	ЗК
EXS1.3B	СК
EXS2.1B	Датчик температуры смешанной воды 2-го контура
EXS2.2B	ЗК
EXS2.3B	СК
EXS3.1B	Датчик 1 температуры воздуха в помещении 1-го контура
EXS3.2B	ЗК
EXS3.3B	СК
EXS4.1B	Датчик 2 температуры воздуха в помещении 2-го контура
EXS4.2B	ЗК
EXS4.3B	СК
EXS5.1B	Датчик температуры наружного воздуха
EXS5.2B	ЗК
EXS5.3B	СК
EXS6.1B	Датчик температуры смешанной воды 1-го контура
EXS6.2B	ЗК
EXS6.3B	СК
EXS7.1B	Датчик температуры смешанной воды 2-го контура
EXS7.2B	ЗК
EXS7.3B	СК
EXS9.1	5V
EXS9.2	0V

